


2024/2025 M. ŠILDYMO SEZONO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENAMŪJŲ PASTATŲ, KURIUOSE YRA AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ MAŽOSIOS KATILINĖS, ŠILDYMO SISTEMŲ TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

Lauko oro temperatūra, °C	Šilumnešio temperatūra, °C		
	Tiekiamas, kai vėjo greitis		Grįžtamas
	< 5 m/s	> 5 m/s	
10	38,0	38,0	34,9
9	38,0	38,0	34,7
8	38,0	38,0	34,6
7	38,0	38,0	34,5
6	38,0	38,0	34,3
5	38,0	38,0	34,2
4	38,0	38,0	34,1
3	38,0	38,0	34,0
2	38,4	39,4	34,2
1	39,4	40,5	35,0
0	40,5	41,6	35,7
-1	41,5	42,7	36,5
-2	42,5	43,7	37,2
-3	43,5	44,8	38,0
-4	44,5	45,8	38,7
-5	45,5	46,9	39,4
-6	46,5	47,9	40,1
-7	47,4	48,9	40,9
-8	48,4	49,9	41,6
-9	49,4	50,9	42,3
-10	50,3	51,9	42,9
-11	51,3	52,9	43,6
-12	52,2	53,9	44,3
-13	53,1	54,9	45,0
-14	54,1	55,9	45,6
-15	55,0	56,8	46,3
-16	55,9	57,8	47,0
-17	56,8	58,8	47,6
-18	57,7	59,7	48,3
-19	58,6	60,0	48,9
-20	59,5	60,0	49,5

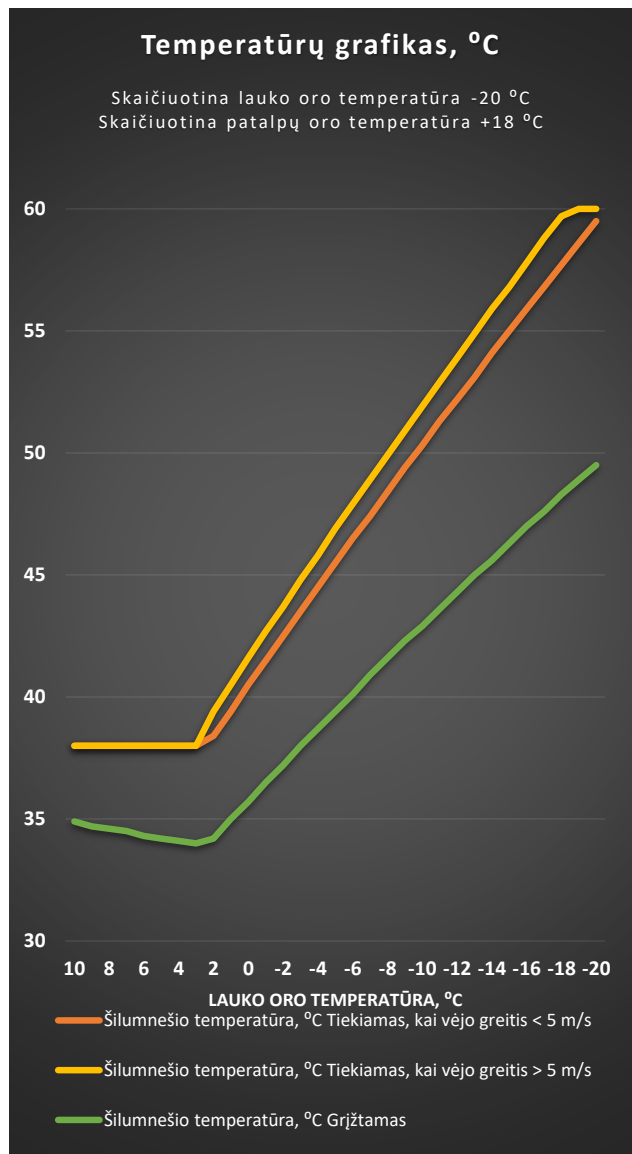

PASTABOS:

1. Tiekiamo šilumnešio temperatūra t_1 nustatoma automatiškai, pagal lauko oro temperatūrą registruojančius vietinius prietaisus.
2. Nuokrypiai nuo nustatyto temperatūrų režimo turi būti ne didesni kaip: $t_1 = \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$; $t_2 \text{ vid. paros} = + 3 \%$.
3. Karšto vandens temperatūra šilumos vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip $50 \text{ }^\circ\text{C}$. (HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“)
4. Temperatūrinį grafiką pastato vidaus šildymo sistemai prižiūrėtojas sudaro individualiai, įvertinę pastato energetines charakteristikas.
5. Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo pastatui apribojimą, nutraukimą, taip pat už šilumos parametrų nukrypimą nuo šio temperatūrinio grafiko pastato šilumos punkto įvade, įvykusius dėl pastato savininko, valdytojo, daugiabučių namų administratoriaus, arba butų, kitų patalpų savivinkų, buitinių šilumos vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų ir (ar) neišlaikant projekcinio srauto bei patalpų temperatūros normų.

Tinklo valdymo grupės vadovas

Tinklo eksploatavimo grupės vadovas